


- PLAN RDC -
Batiment QLIO
Etat Existant
Ech : 1/75 ème



- PLAN R+1 -
Batiment QLIO
Etat Existant
Ech : 1/75 ème

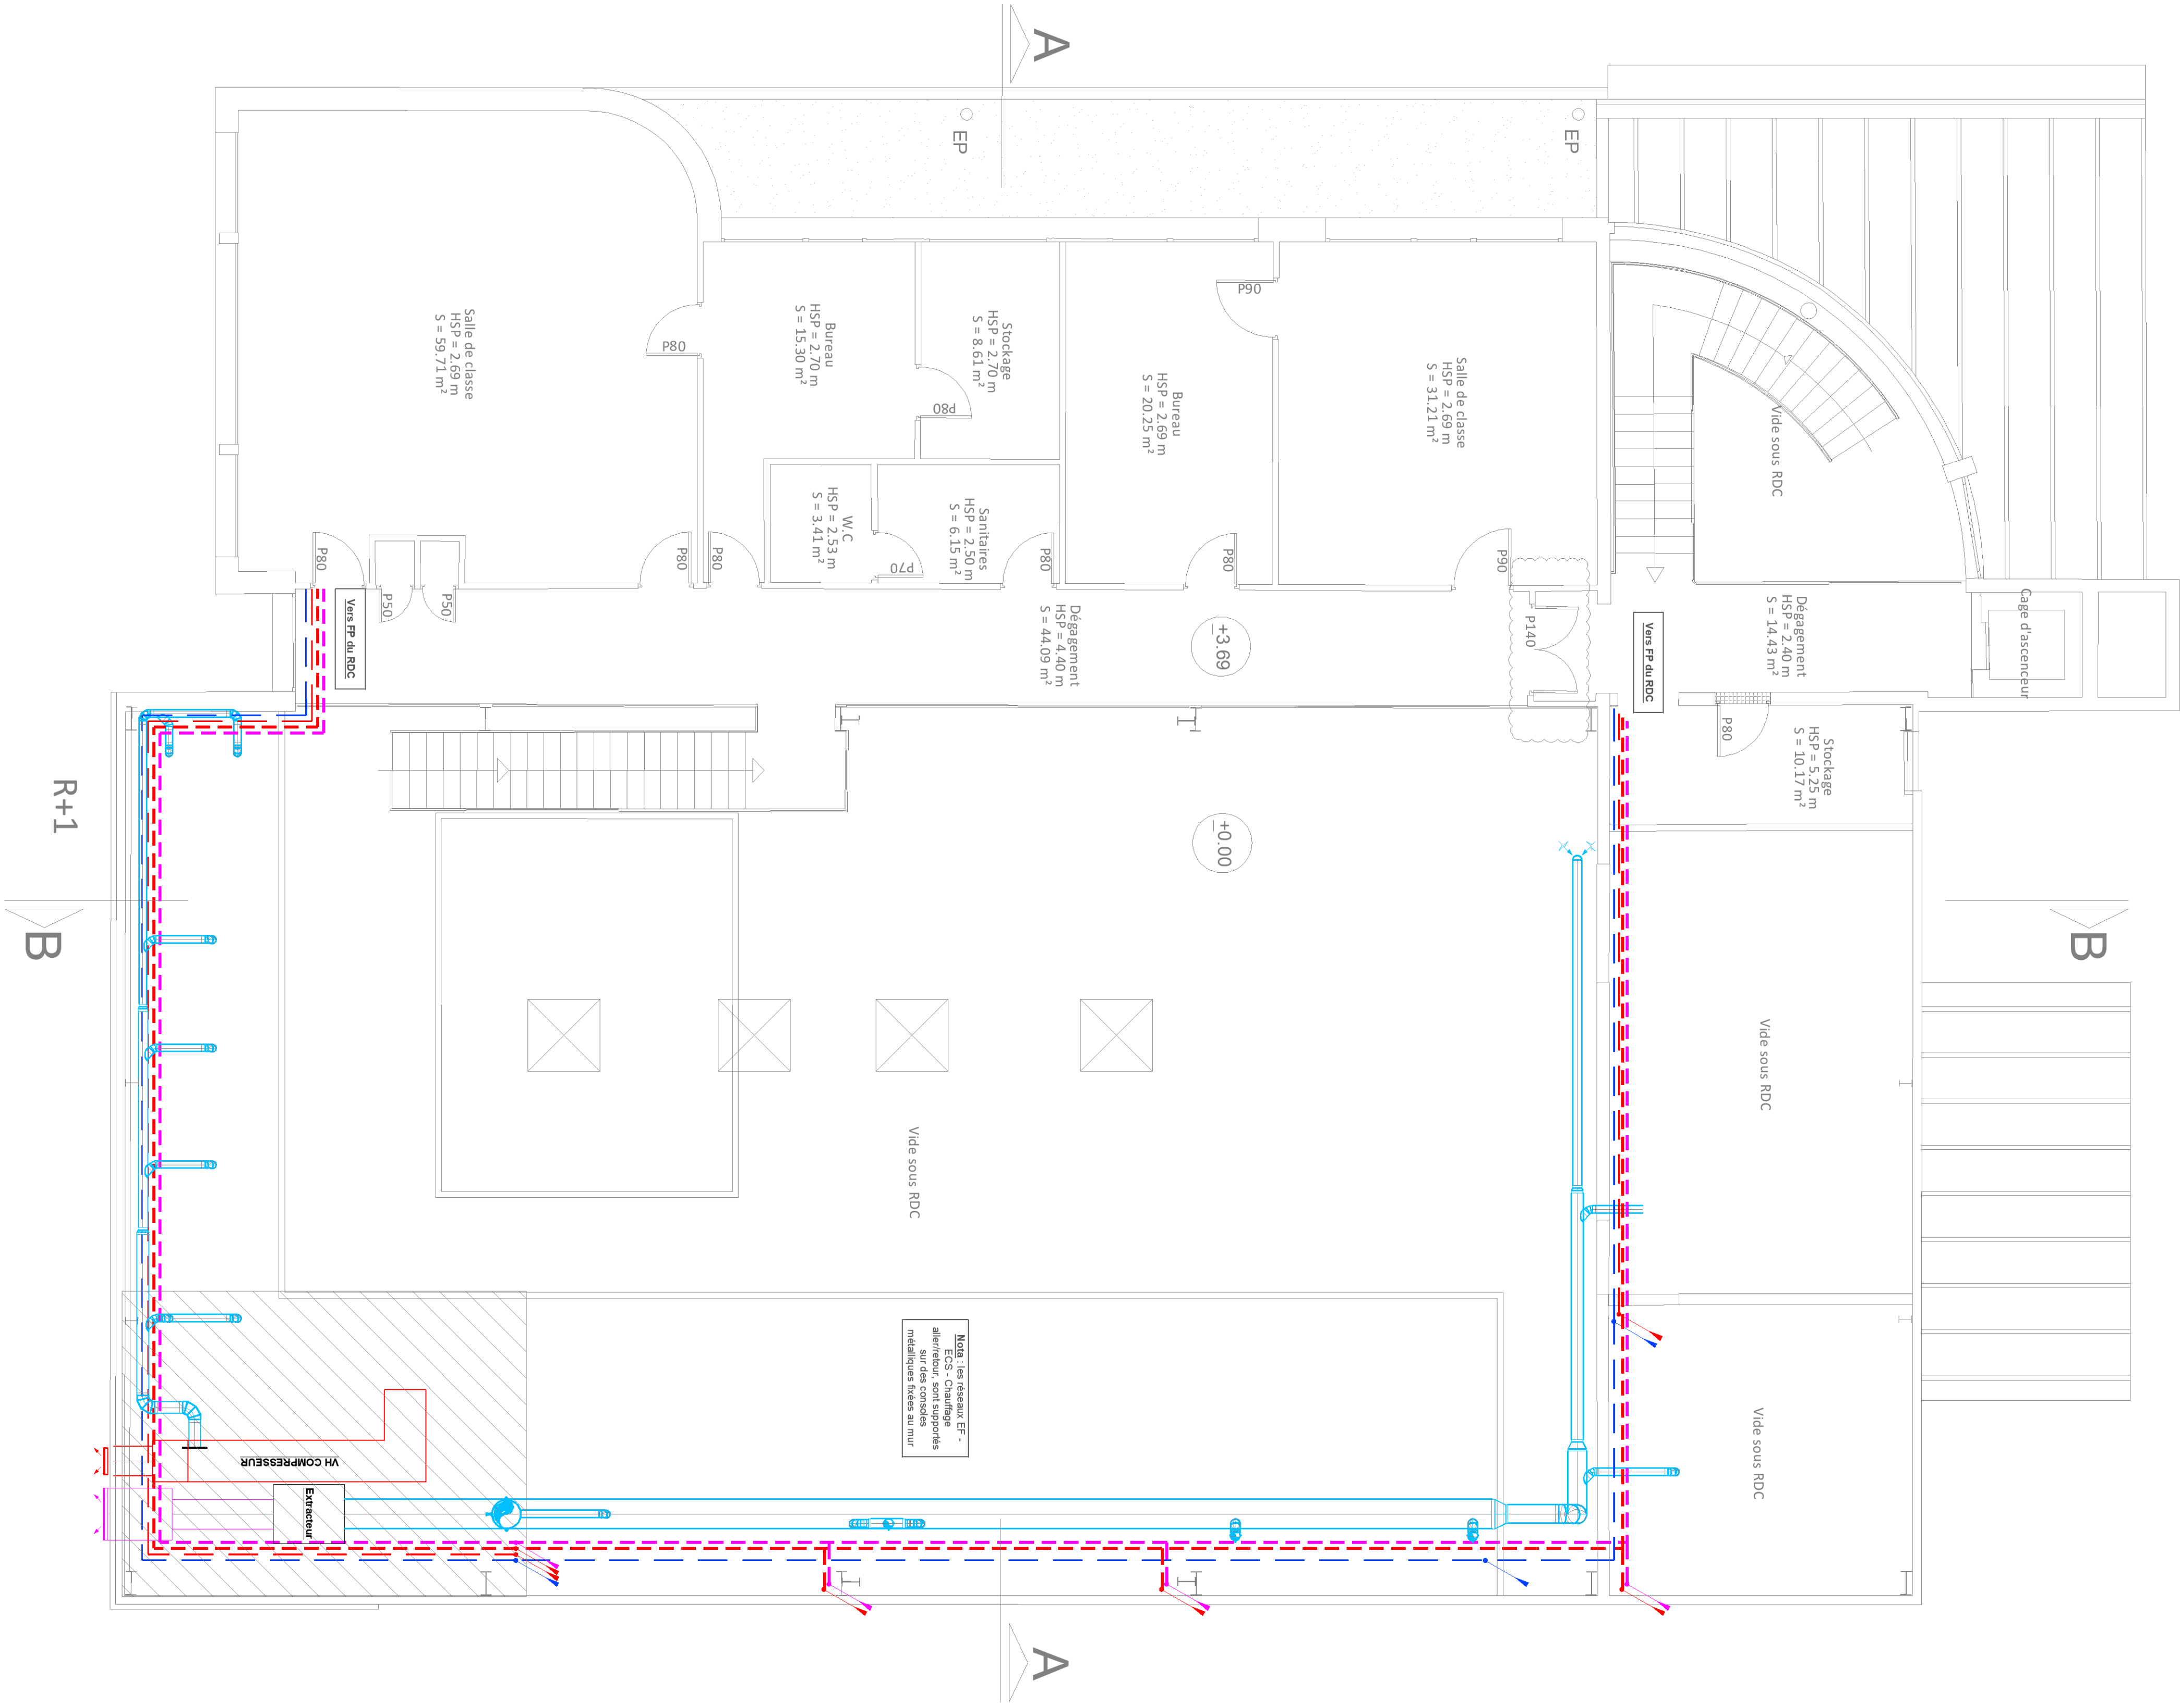

VENTILATION	
Symbole	DESIGNATIONS
	Corne de turbine
	Gaine de soufflage
	Gaine d'air neuf
	Appareil de reprise / soufflage
	Bouche de reprise / soufflage

CHAUFFAGE	
Symbole	DESIGNATIONS
	Radiateurs / radiateur
	Réseau Chauffage aller
	Réseau Chauffage retour

PLOMBERIE	
Symbole	DESIGNATIONS
	Réseau eau froide
	Réseau eau chaude sanitaire

UPHF

Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

PROJET DE CONFORTEMENT DES FONDATIONS ET REPARATION DES DESORDRES STRUCTURELS DU BATIMENT QLIO

CAMPUS DE CAMBRAI	
ETAT EXISTANT	
PHASE	DATE
A.P.S	0
R.P.O	0
D.C.E	0

Date : Juin 2025	Ech. : 1/50 ème	CVP-01
------------------	-----------------	--------

- LOT 05 : CVC Plomberie -
Batiment QLIO Cambrai -
Vue en plan Existant

IMPORTANT : Ce plan ne peut être utilisé comme plan d'exécution. Les implantations et les quantités des matériels sont données à titre indicatif et sont à vérifier par l'entreprise selon les cahiers des charges et les programmes de l'opération.

PRESENTEC

40 rue de la République
59100 Cambrai
Tél : 03 20 30 30 30
Fax : 03 20 30 30 30

PRESENTEC

40 rue de la République
59100 Cambrai
Tél : 03 20 30 30 30
Fax : 03 20 30 30 30

PRESENTEC

40 rue de la République
59100 Cambrai
Tél : 03 20 30 30 30
Fax : 03 20 30 30 30