




B

[illegible]

AUCH
Schéma N°1
Suite 2

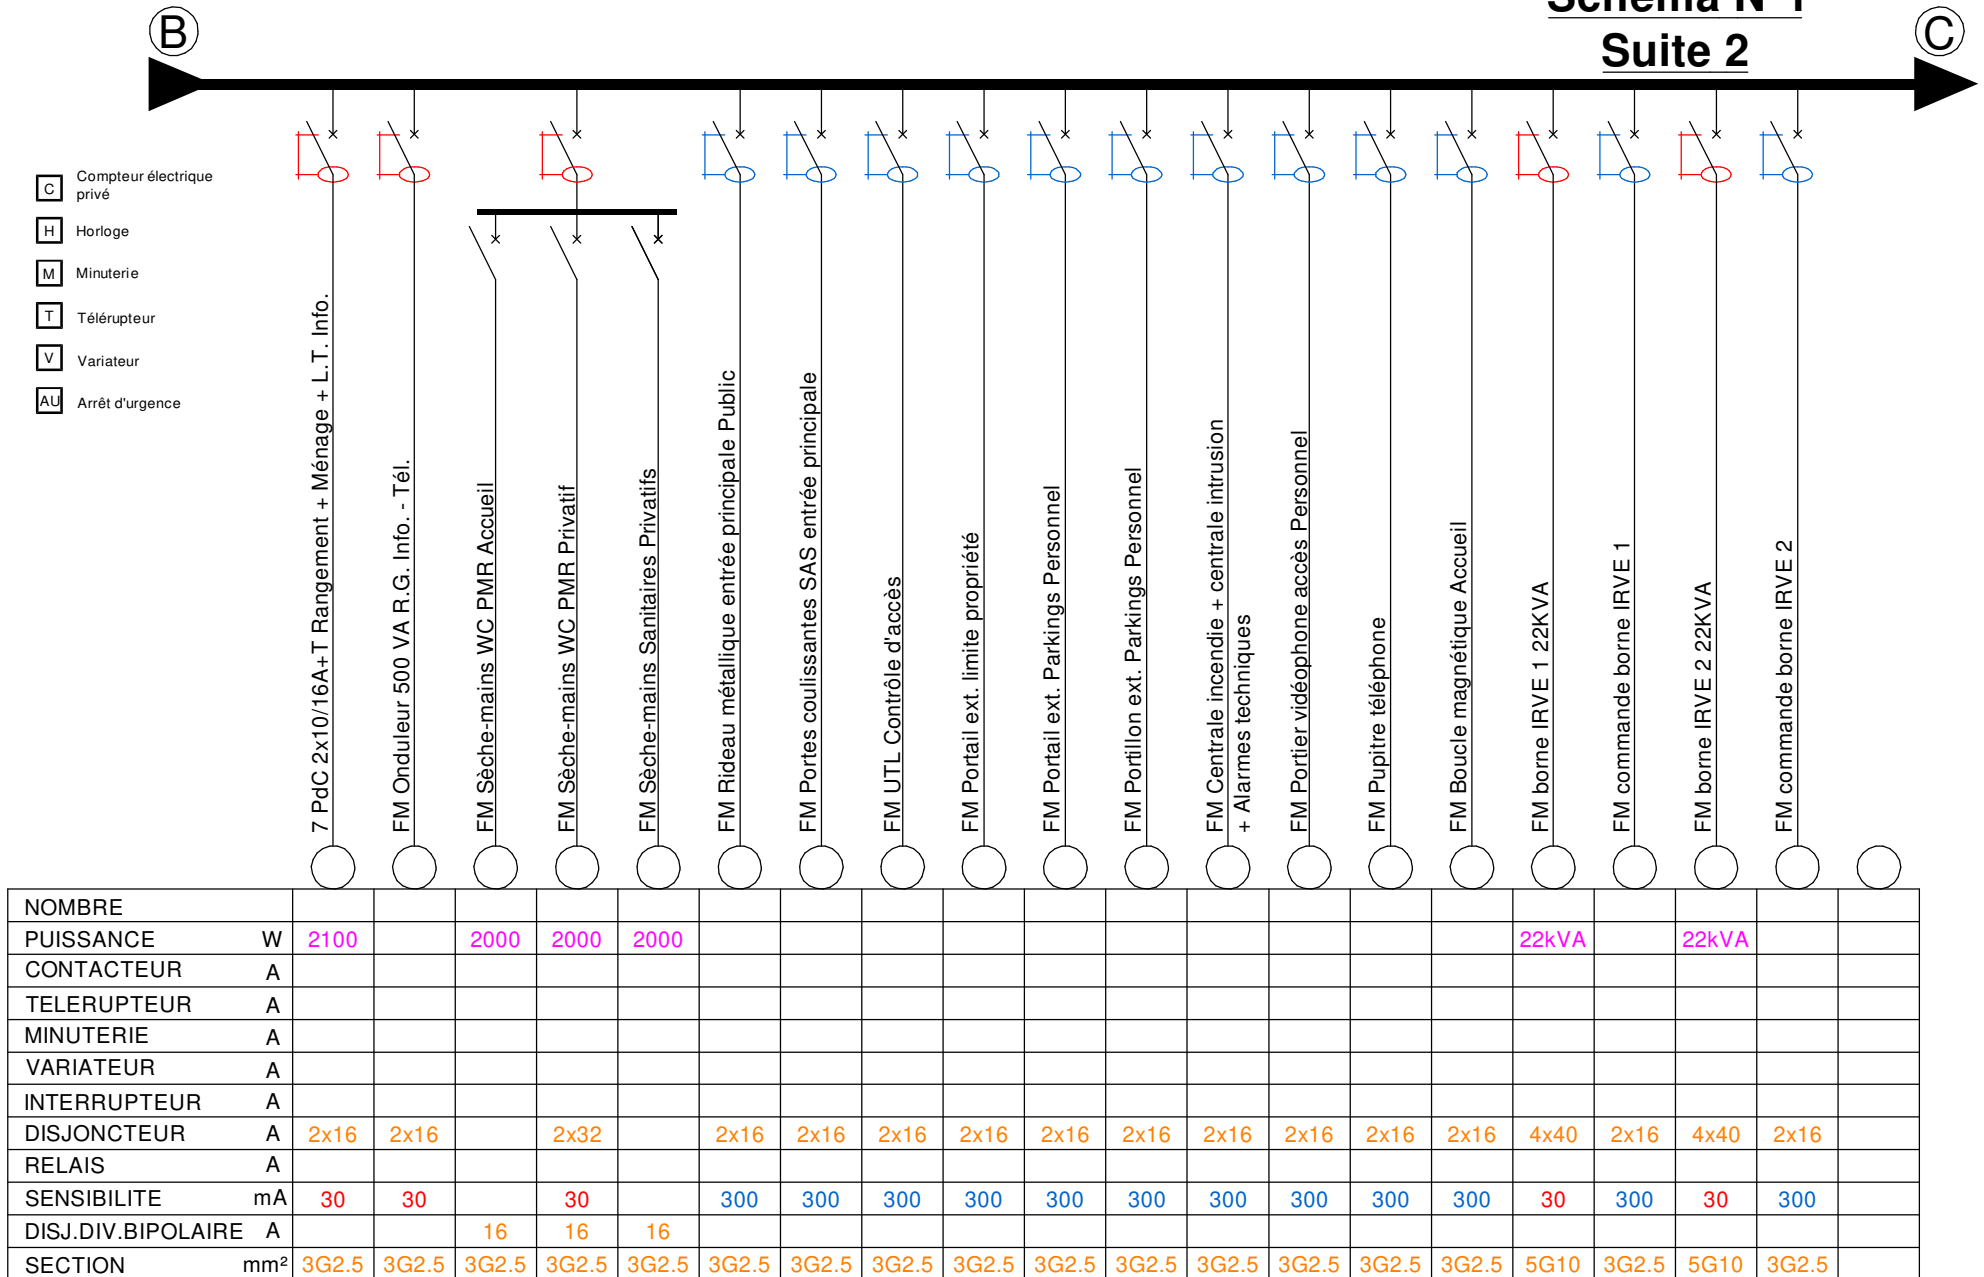


- ☐ C Compteur électrique privé
- ☐ H Horloge
- ☐ M Minuterie
- ☐ T Télérupteur
- ☐ V Variateur
- ☐ AU Arrêt d'urgence

Réserve
30%


SEPARATION MATERIELLE

[illegible]

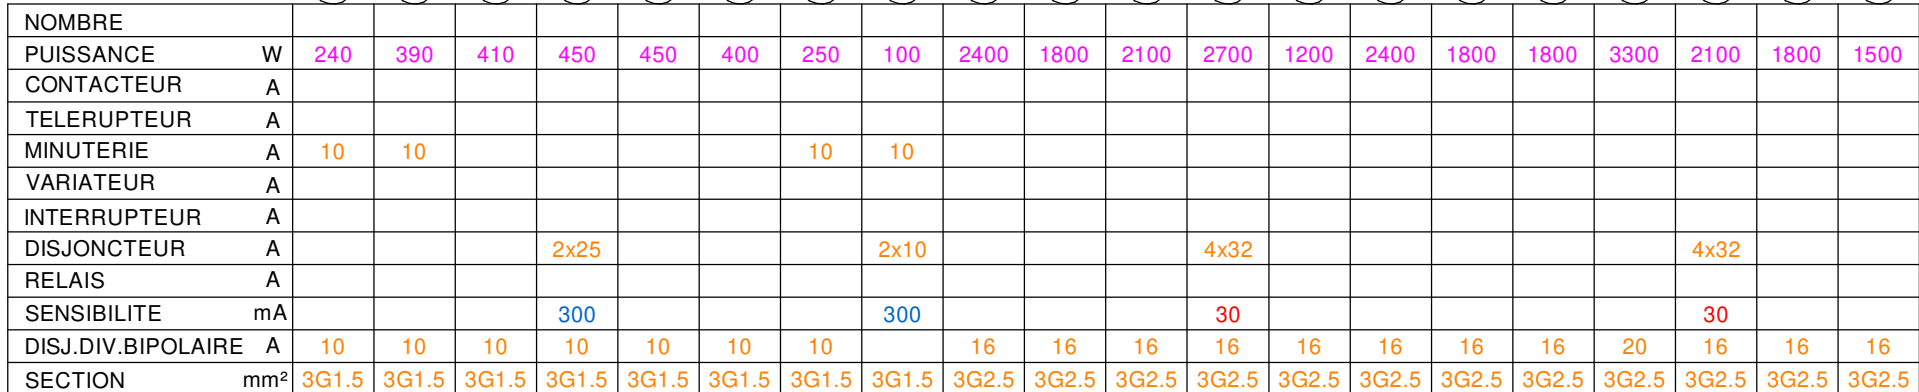

E

- C Compteur électrique privé
- H Horloge
- M Minuterie
- T Télérupteur
- V Variateur
- AU Arrêt d'urgence

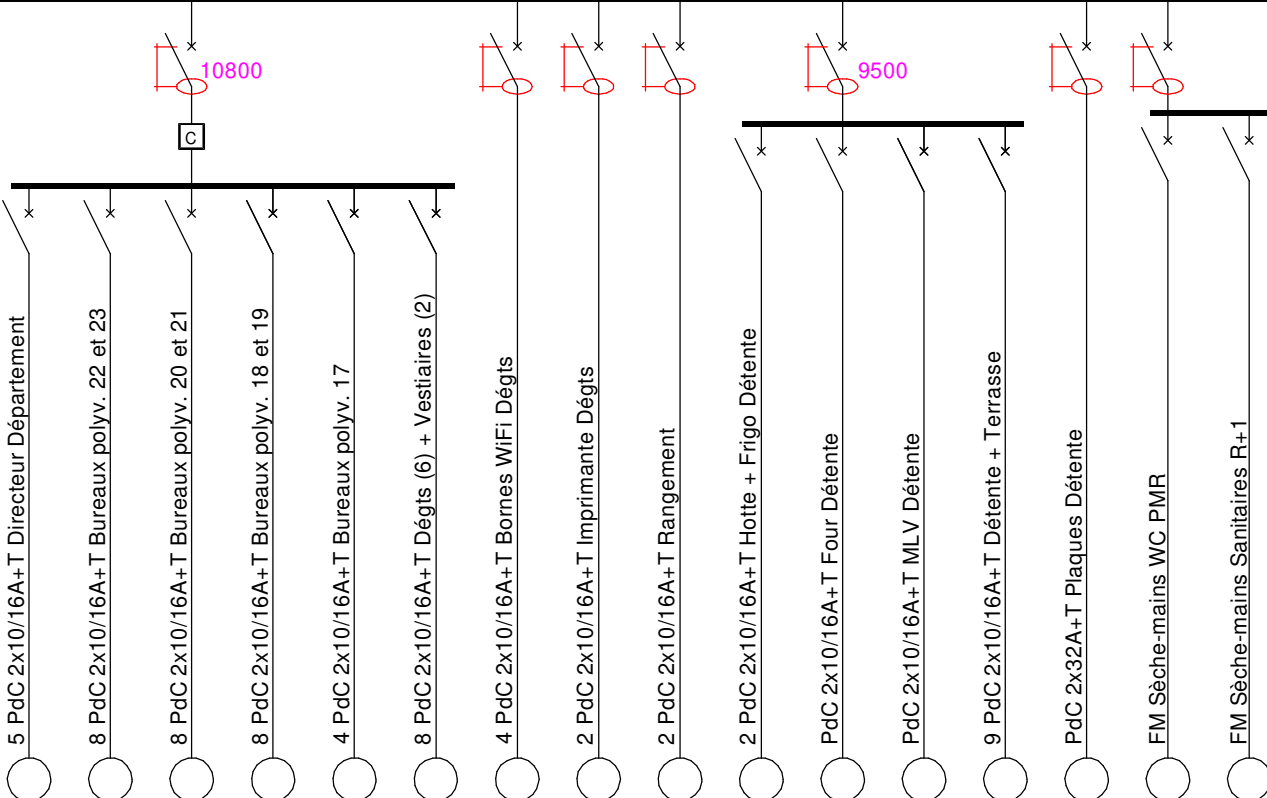

NOMBRE																			
PUISSANCE	W	1500	2400	2400	2400	1200	2400	1200	1800		1300	3200	2300	2700	4000				
CONTACTEUR	A																		
TELERUPTEUR	A																		
MINUTERIE	A																		
VARIATEUR	A																		
INTERRUPTEUR	A																		
DISJONCTEUR	A			4x32				2x16	2x16	2x16		4x32			2x32	2x32			
RELAIS	A																		
SENSIBILITE	mA			30				30	30	30		30			30	30			
DISJ.DIV.BIPOLAIRE	A	16	16	16	16	16	16				16	16	16	16		16	16		
SECTION	mm²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G6	3G2.5	3G2.5		